



Informations importantes

Matériel destiné à l'UE.

Lors du fonctionnement d'appareils électriques, certains éléments se trouvent obligatoirement sous des tensions dangereuses. Seuls des professionnels qualifiés sont autorisés à travailler sur cet appareil. Le fonctionnement irréprochable et sûr de l'appareil est subordonné à un transport adéquat ainsi qu'à un stockage, une installation et un montage appropriés. Il appartient à l'installateur de faire les essais préalables et s'assurer d'avoir respecté les courants préconisés par les protections adaptées en fonction de son installation. Les avertissements figurant sur cet appareil doivent impérativement être observés.

Respecter le mode d'emploi.

En cas de panne du système, couper l'électricité et veillez à contrôler votre fusible temporisé en verre 2A et à le changer si nécessaire. Si la panne persiste contacter votre revendeur.

Fusible

Si le système musical est coupé, coupez l'alimentation électrique et contrôlez l'état du fusible temporisé calibré à 2^a et changez le si nécessaire. Si le défaut persiste contactez votre revendeur.

Garantie

Toute modification sur le produit relève le fabricant de toute responsabilité. Des modifications peuvent être apportées par le fabricant à tout moment sans préavis de sa part.

Tous les travaux ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié et habilité électriquement conformément à la réglementation locale et après que le coffret électrique n'est plus sous tension. Remplacez le fusible uniquement par le même modèle (temporisé en verre 5x20) et le même calibre.



Important informations

Equipment intended for the E.U.

Before handling disconnected the power from the mains.

During the functioning of electric devices, some units run automatically under dangerous tension. Only qualified professionals technicians are allowed to work on this device. The irreproachable and secure functioning of the device is subordinated to an adequate transport as well as appropriated storing, installation and assembly. It is up to the fitter to practice preliminary tests and be sure he has respected the recommended currents in function on his installation. Warnings appearing on this device owe to be necessary observed. Respect the instructions for use.

Fuse

In case of breakdown of the system, switch off the current and check the 2A glass delayed fuse and change it if necessary. If the breakdown lasts, contact your retailer.

Warranty

Any modifications or alterations to the product relieve the manufacturer of all responsibility. The manufacturers bears no responsibility for any misprints or mistakes in this data, and modifications or improvements to the products can be made at any time after date of publication.

All works may only be carried out by skilled personnel following the local regulations and after the controller is completely separated from the mains. Replace fuse only with same type and rating.



Información importante

Material destinado a la UE.

Durante el funcionamiento de aparatos eléctricos, ciertos elementos se encuentran obligatoriamente bajo tensiones peligrosas. Sólo profesionales calificados están autorizados a trabajar sobre este aparato. El funcionamiento irreprochable y seguro del aparato depende de un transporte adecuado, así como de un almacenamiento, instalación y montaje apropiados. Corresponde al instalador efectuar las pruebas previas y cerciorarse de haber respetado las corrientes preconizadas, mediante las protecciones adaptadas, en función de su instalación. Debe respetarse imperativamente las advertencias incluidas sobre este aparato.

Debe respetarse el modo de empleo.

En caso de avería del sistema, corte la electricidad y controle el fusible temporizado en vidrio de 2A y, si es necesario, cámbielo. Si la avería persiste, contate a su distribuidor.



MODE D' EMPLOI

HANDLING INSTRUCTIONS
MANUALE DE MANEJO

**TRANSFORMATEUR D'IMPEDANCE POUR LIGNES 100V
PRIMAIRE 100V / SECONDAIRE 8Ω / PUissance 50W**

**TRANSFORMER 50W FOR 100V LINE 8Ω
INPUT 100V / OUTPUT 8Ω / POWER 50W**

**TRANSFORMADOR 50W PARA SISTEMAS DE AUDIO EN LINEAS DE 100V
ENTRADA 100V / SALIDA 8Ω / POTENCIA 50W**


FR. / EN. / ES.

Édition 16/2017

Made in France by RAH-INDEL

SCHEMA DE CABLAGE DES TRANSFORMATEURS DE LIGNE 100V 50W

WIRING DIAGRAM FOR LINE 100V TRANSFORMERS 50W

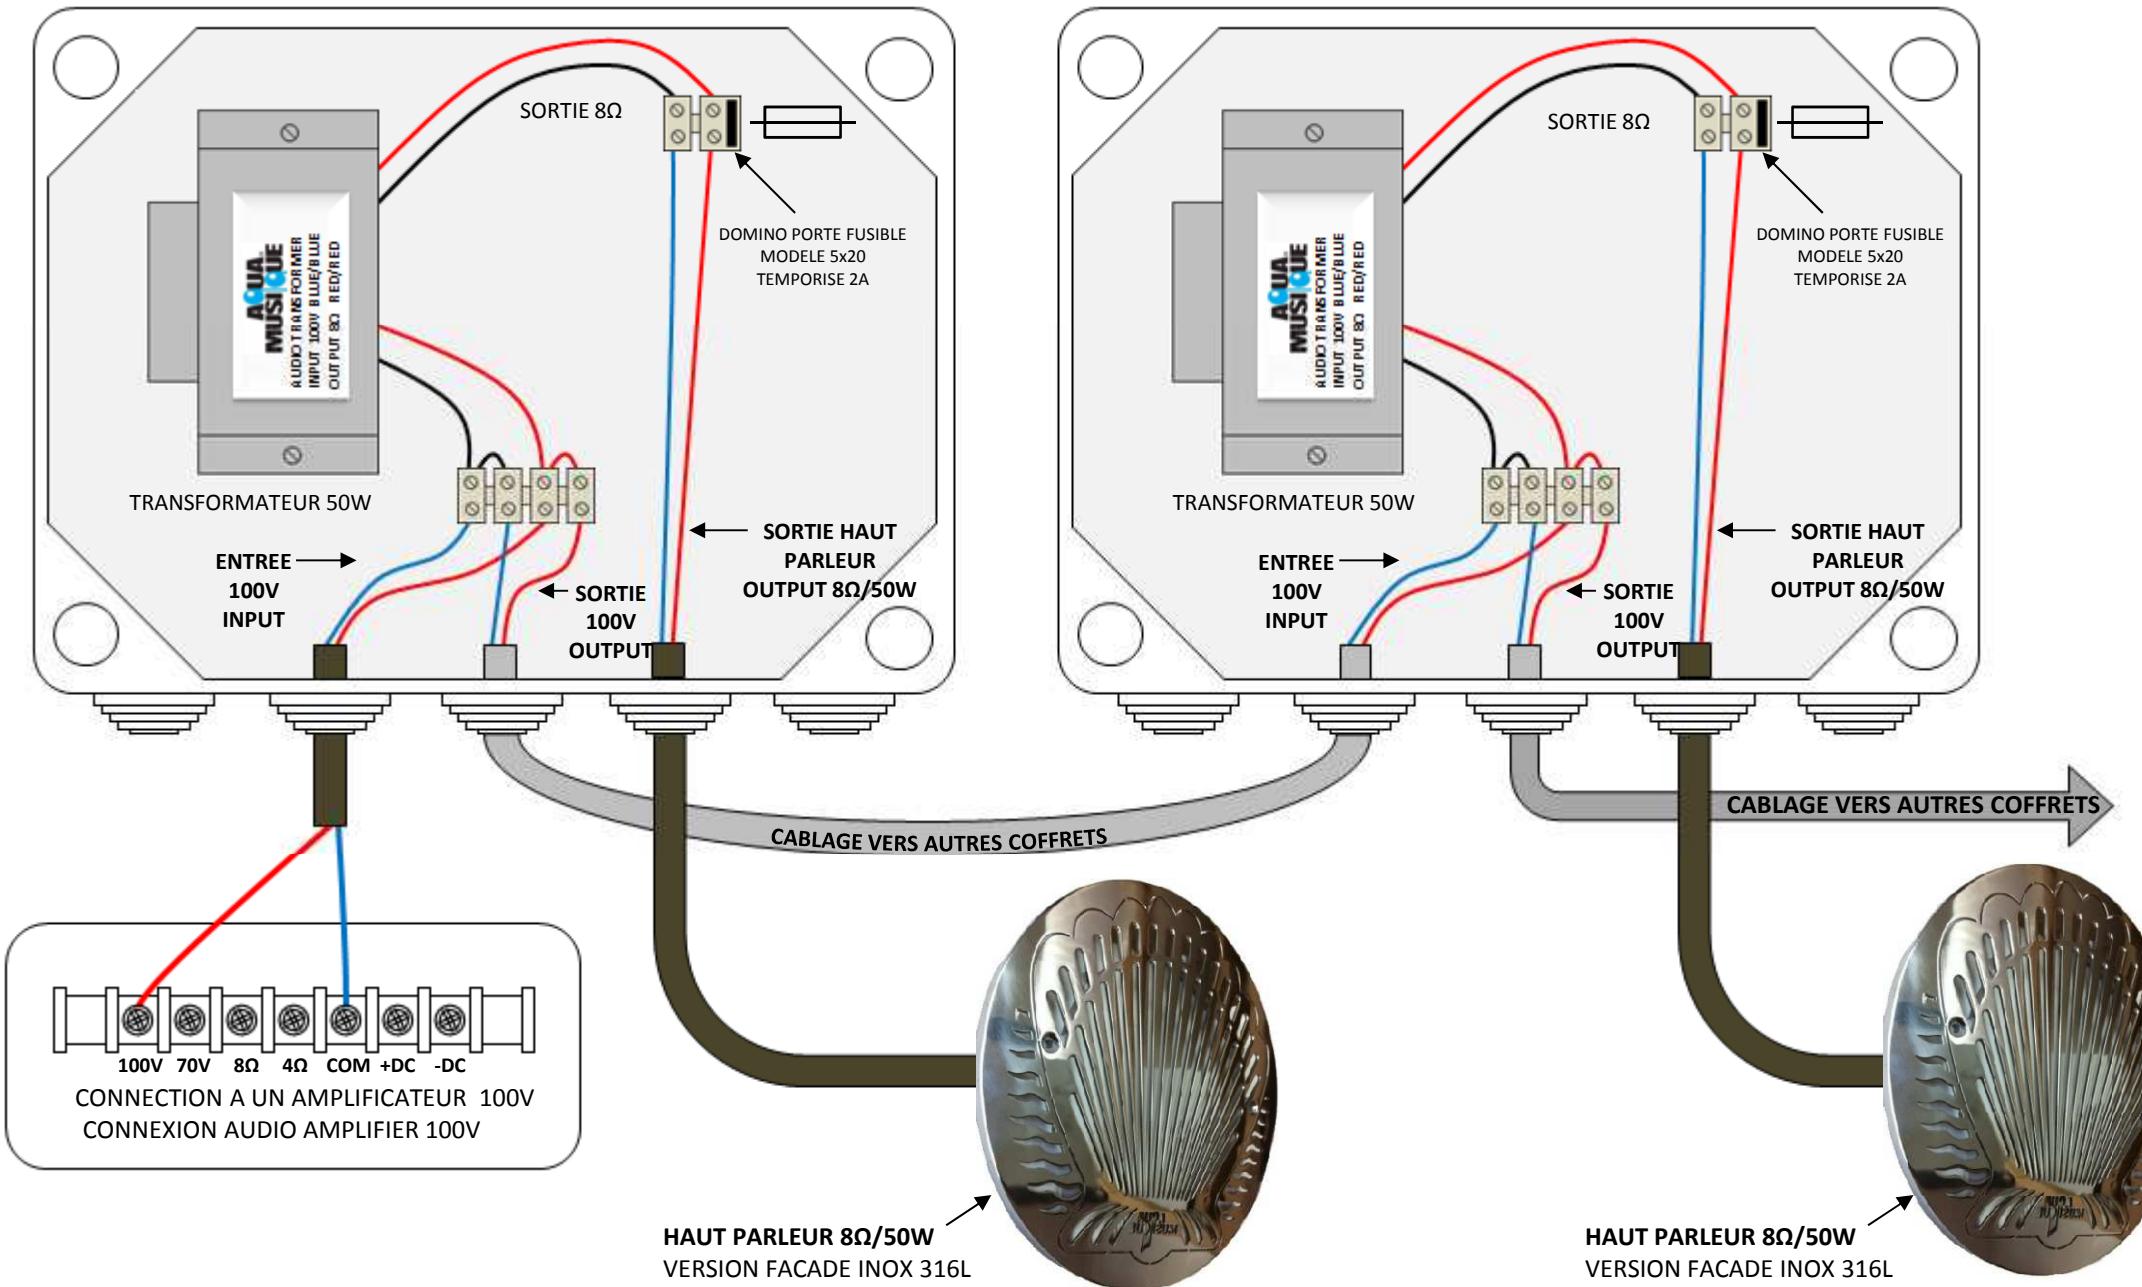

Pour le raccordement, insérer les câbles et utiliser un tournevis sur les borniers. Serrez fort. Bornes pour cables 0.75 mm^2 à 4 mm^2 // To connect, plug your cables and using a screwdriver. Fasten securely. Wires cables AWG 14 to AWG10